Coupe du système "Optigrün Toiture à circulation"

Variante: piéton pour sous-structure avec pente standard d'au moins 2%

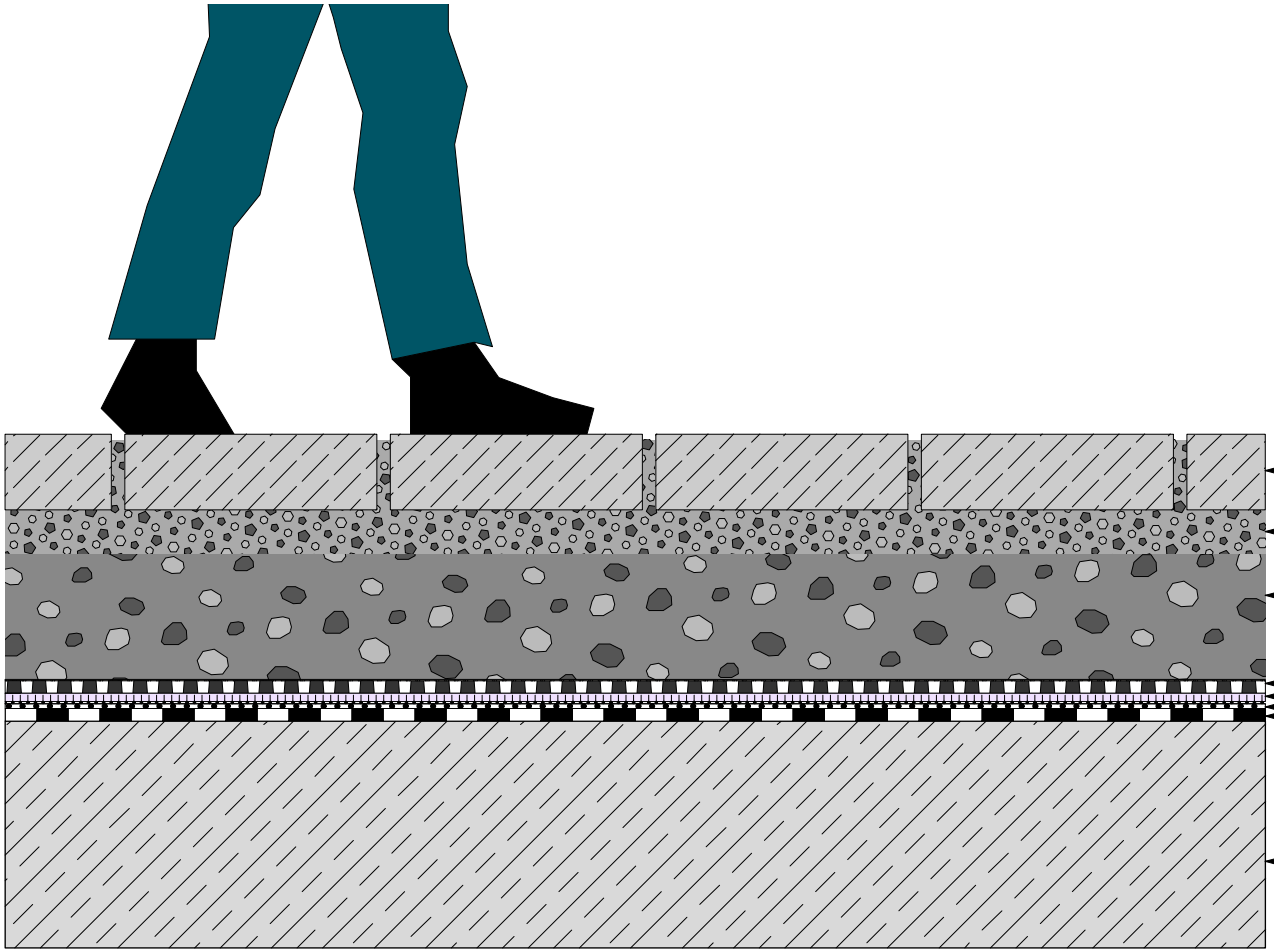

- Plaques ou pavés min 60 mm
- Matériau de literie approprié (30 - 50 mm)
- Base de pierre concassée 0/22 - 0/32 - 0/45 (au moins 100 mm)
- Drain Optigrün FKD 10 (10 mm)
- Géotextile de désolidarisation et de protection Optigrün SGL 500
- Feuille de désolidarisation Optigrün TGF 0,2
- Etanchéité anti-racines (conformément aux règles professionnelles) *
- Elément porteur adapté (au moins 2% de pente) **

* Corps de métier Etanchéification de toitures ** Corps de métier Bâtiment

OPTIGRÜN®
TOITURES VÉGÉTALISÉES

Ce dessin se réfère en particulier au complexe de végétalisation de toiture. Les composants fournis par les corps de métier en amont ou en aval ont été en partie simplifiés à l'extrême et doivent être planifiés et mis en œuvre selon les normes actuelles de la technique.

Validé:	FR		Dessinateur:	Echelle:	Mise à jour:	Rév.:	N° de dessin:
HVO, OBU		O	MH	sans échelle	18.3.24	0	VDT1.1000+UgD

Reproduction uniquement sur autorisation de l'éditeur. Aucune responsabilité n'est assumée pour le erreurs d'impression. Sous réverve de modifications techniques.

Dateiname: VDT1.1100+UgD_2%____SZ_FKD10_Fuß.vwx